

○ 方法 950

方法适用试剂

品名	量程
浊度	20-400 NTU

应用范围

本方法适用于锅炉用水和冷却水的浊度分析。

方法说明

方法说明：本法参考中华人民共和国国家标准GB/T 12151-2005其原理是以福马肼悬浊液为标液制作标准曲线，采用分光光度计测量被测水样透过光的强度进行测定。


配套仪器

使用本产品需配套专用检测仪，建议使用**TitroC®**水质检测仪器，仪器须具备16mm比色孔。


注意事项

水样若带有颜色可用 0.15 um滤膜过滤器过滤，并以此溶液作为空白。


操作步骤

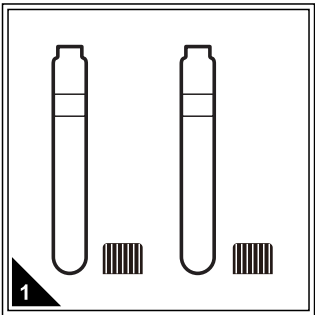


取试剂管若干，一支作为空白样，再根据待测水样的数量选择相同数量的试剂管作为待测样，置于试管架上。

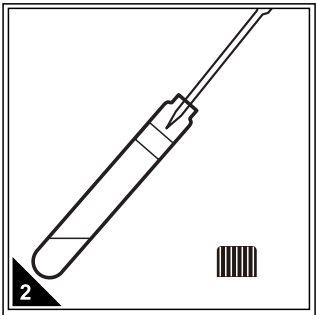

空白样：移取5mL蒸馏水加入试剂管中摇匀。

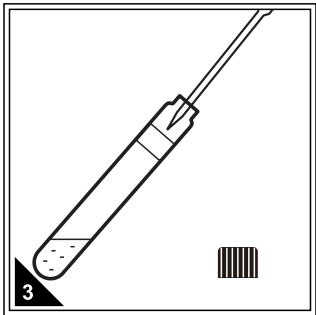

待测试样：按步骤2的方法移取5mL试样加入到其他预制试管内，摇匀后测量。

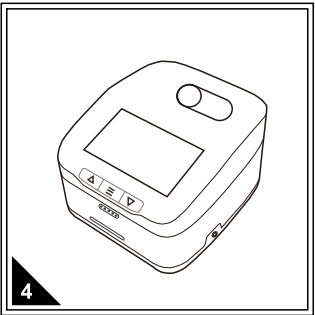

测定：打开专用水质检测仪并按要求进行预热，选择浊度的测定方法进行测量，测量前用擦镜布或无毛屑的软纸擦干净试管外壁。先放入空白样，按调零进行置零操作再放入待测样，按读数直接读取。